




電離式集塵空氣淨化箱

使用說明書



F5003-2

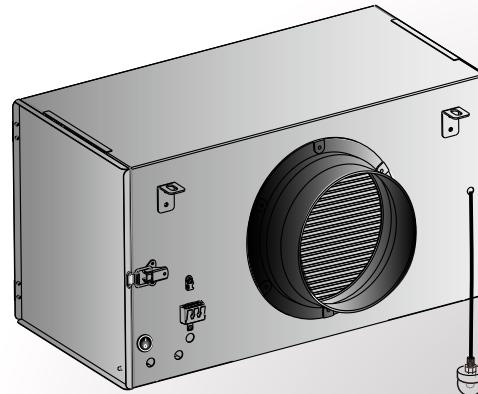

目 錄

- 1 安全注意事項
- 3 安裝方式
- 各部位名稱
- 4 產品規格
- 附帶配件確認
- 5 電器相關說明
- 6 連動器安裝說明
- 7 清潔與保養
- 10 簡易故障排除



ISO 9001
合格認證廠

本公司產品已投保富邦1000萬元產品安全責任險

台灣總公司
愛瑪瑞實業股份有限公司
台中市412大里區仁化路692號
清淨機服務專線: 04-24960707



官 網
www.bosswellair.com

使用注意事項

使用前請詳細閱讀本說明書，並完成說明書內的運作前安裝說明後，再使用本設備。閱讀後請妥善保存，以便隨時參閱。

以下注意事項分為"警告"和"注意"兩項，以防止給使用者或他人帶來危害或損害，請務必遵守。



警告

表示若操作有誤，可能會導致重傷事故。



△符號表示有警告及注意內容，在圖示內或附近有文字說明。



○符號表示禁止事項，圖中或附近標註有具體的禁止內容。



●符號表示強制或指示事項的內容，圖中或附近標註有具體的指示內容。



注意

表示如果操作有誤，可能會導致受到傷害或物品損害的內容。



警告

■ 適用AC110~220V全電壓

否則會導致故障、觸電、火災。

■ 配線時需接接地線。

因無接地線，漏電時無路可通，可能會導致觸電。

■ 電源線或電源插頭有損傷或電源插座鬆動時，請勿使用。

否則可能會觸電或因短路而失火。

■ 在具有任何易燃、易爆氣體危險的地方不可安裝上本機型，否則會有爆炸的危險性，而導致人體傷害與損壞裝置。

！注意

■ 使用水煙式殺蟲劑時，不可進行機器運轉，使用殺蟲劑後，請先充分通風後再運轉

否則藥物成份會積存於機器內部，運轉時將被排放出來，有害健康

■ 請勿在高溫場所使用

■ 請勿在本機體附近安置消防系統或排水設備，須注意是否設有防水防漏設備。

水份進入機體內部，會引起觸電，火災或故障



禁止



本體

■ 請勿讓清淨機過濾易燃氣體，以免發生危險如瓦斯、乙炔、氫氣等易燃氣體

■ 不可用濕手操作開關

■ 請勿改造，除了本公司技術人員以外，請勿拆卸、修理

否則有火災、觸電、受傷之危險，如需修理時請洽本公司



注意

■ 電視機、收音機、音響及天線等，請距離清淨機2M以上


否則，此類電器使用時可能會產生雜音

■ 如需移動本機請通知客服維修人員安裝

■ 清淨機電源固接電源回路，勿與其他電氣回路做切換。

安裝方式

Bosswell
博士韋爾

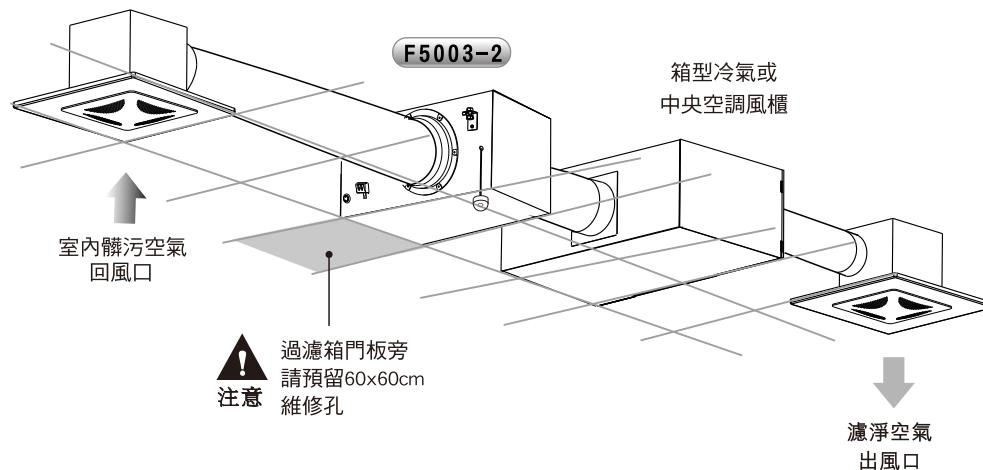


產品規格

Bosswell
博士韋爾

型號	F-5003-2
電源供應	110~220V AC 50/60Hz
淨風風量	800(CMH) 建議最大處理風量
噪音值	無
能源消耗	6 W
機體尺寸	58x27x32H (cm)
機體重量	12.6kg
適用坪數	需視環境汙染程度而定


各部位名稱

Bosswell
博士韋爾

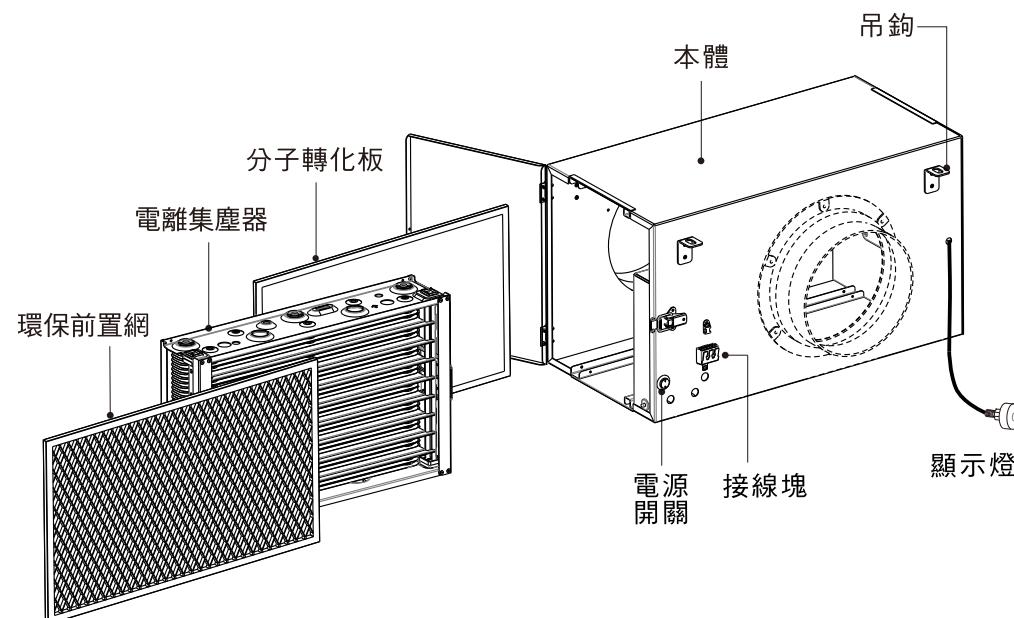



附帶配件確認

Bosswell
博士韋爾

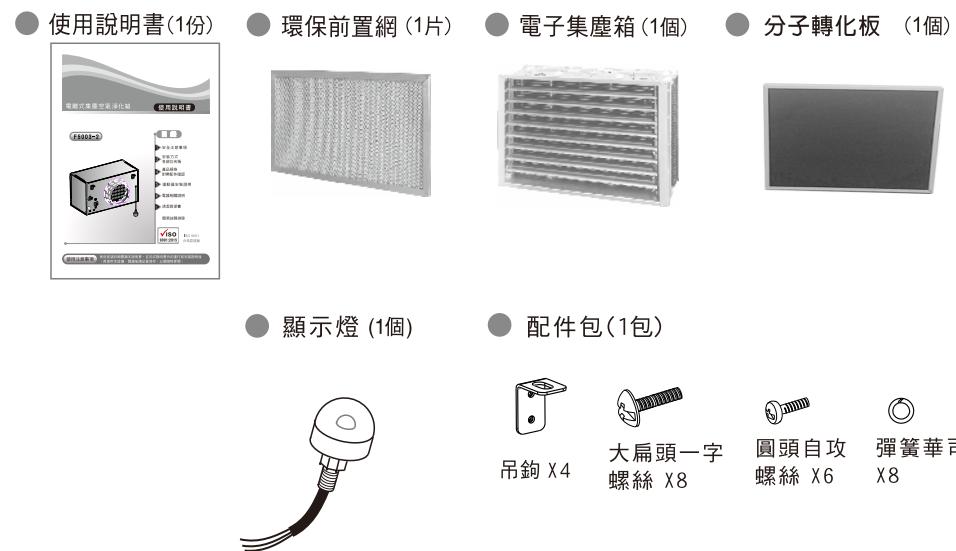


■ 顯示燈 - 清洗、運轉，二個訊號的亮燈顯示。

- △注意 1. 訊號線轉接長度超過15M，則會造成訊號薄弱而無法顯示。
 2. 電源線中的接地線務必確實接上，以免發生觸電危險。

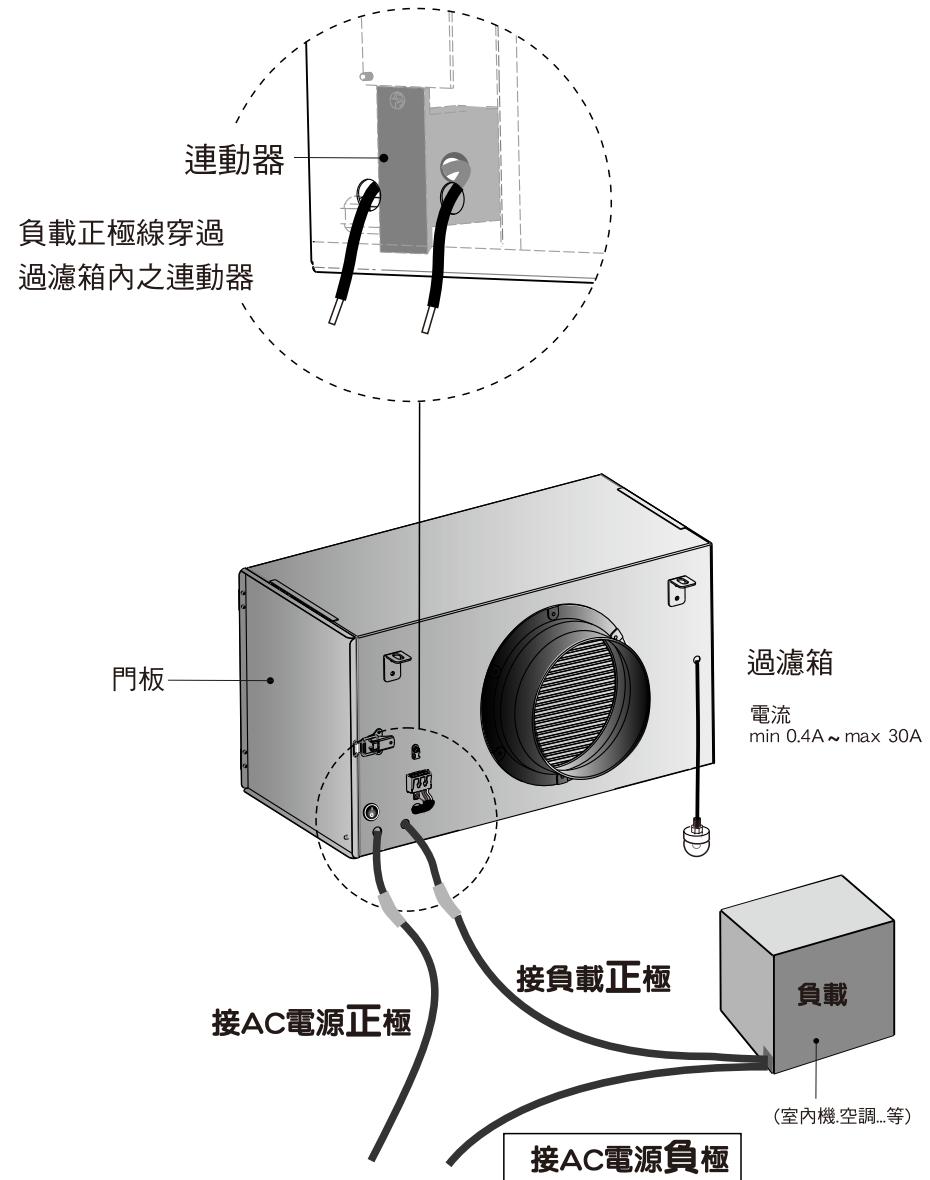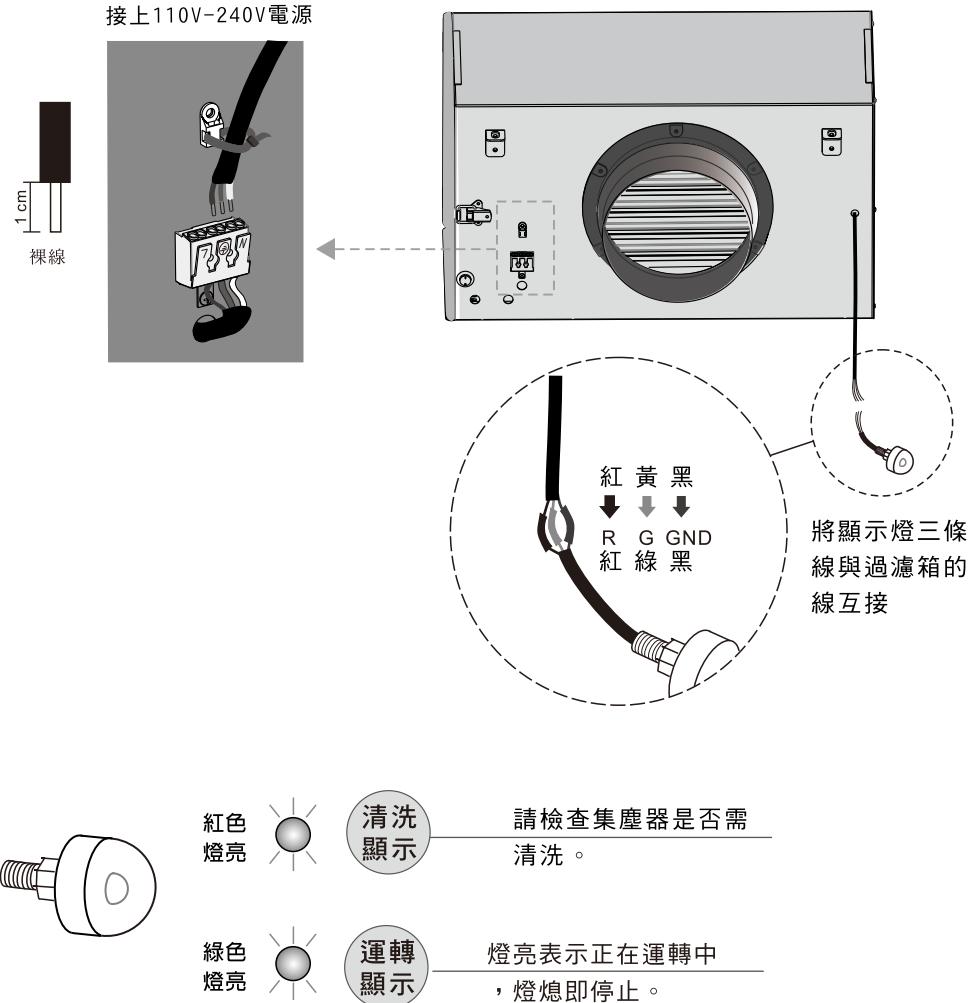


- 請在電源關閉狀態下進行，以避免觸電或受傷。
- 電子集塵箱需用特殊藥劑及專業設備清洗，因此當清洗燈亮時，請通知原廠人員到府收回清洗或自行送回經銷商清洗。
- 請勿將整台機器用水洗或在機器上灑水。
- 環保前置網如用水清洗後，需曬乾或烘乾，要確定無水份才能安裝。
- 請勿使用松香水、汽油、酒精、苯、去污粉、煤油或鹼性洗滌劑、尼龍刷、去污刷等，否則會導致變質、變色、損傷龜裂。
- 平日正常運作情況下，建議固定一年清洗保養一次。

② 以清水沖洗髒汙處，可使用刷子清除汙垢。

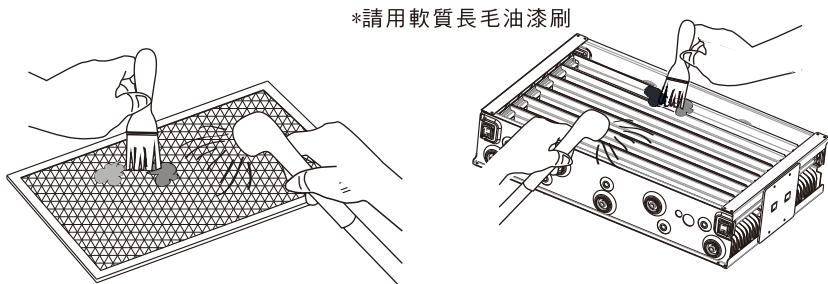

③ 當集塵器為嚴重髒汙狀態，建議使用博士韋爾專用清潔劑或中性清潔劑噴在集塵板的兩面，再使用刷子輕刷後再沖洗乾淨。

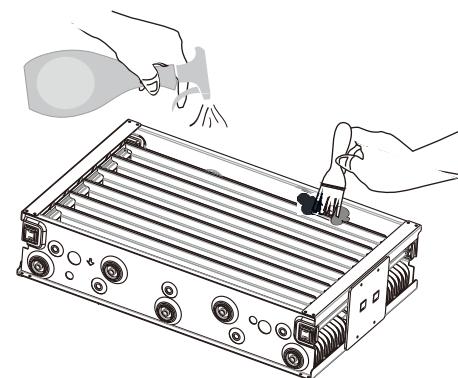

內部清洗流程


亮清洗燈




電源插頭拔除30秒後，再打開門做內部保養，以避免觸電或受傷。

請注意!!! 整台機器嚴禁水洗！

① 開啟門板後，沿著金屬溝槽抽出環保前置及電離集塵器。

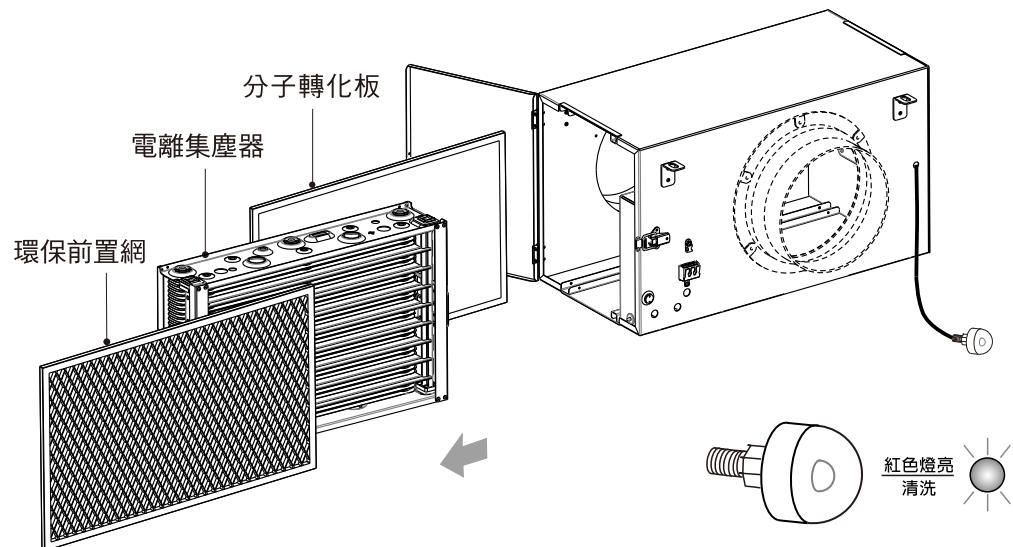

④ 再用清水將髒污沖洗乾淨。若沖洗完還是有髒污，再重複步驟③~④，直至洗乾淨為止。

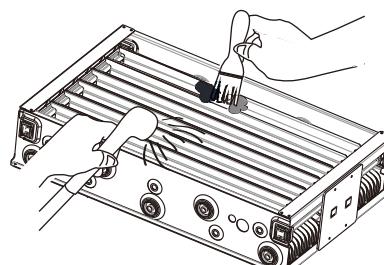


若為頑垢，例如頑固汙垢或香菸焦油殘留物等，則需重複清洗。

- 5 清洗乾淨後的集塵器需傾斜
45°使 其乾燥，方式如下：


1. 陽光下曝曬5小時以上
(室溫30°以上時)
2. 陰天於通風處晾乾10小時
以上(室溫20°以下時)。
3. 或用電風扇加強吹乾。

! 使用未乾燥及損壞的
集塵器將引發危險！

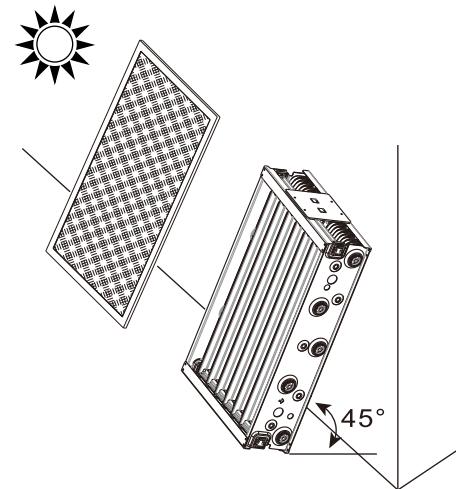


分子轉化板保養

- 1 用吸塵器輕輕的將分子轉化
板表面灰塵清除。

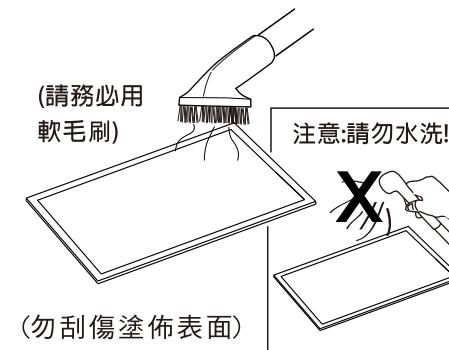


- 2 吸乾淨後請置於太陽下曝曬
1~3小時。(請勿曝曬過久)

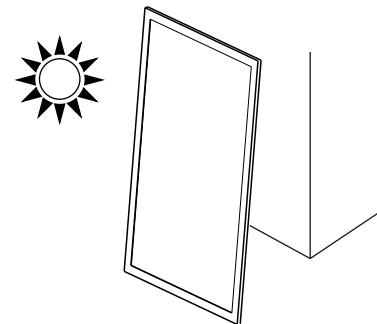

| 清洗後安全檢查


集塵器-安裝前檢查

建議:徹底檢查 確保安全




1 集塵器髒汙檢查：

- A. 集塵器頂端的導電片
若殘有汙漬請以酒精擦拭乾淨。



2 集塵器乾燥檢查：

請目視集塵板上是否仍潮濕，並
拿起集塵器輕甩是否仍有水。
未完全乾燥將造成機器故障，此情
形亦屬人為操作不當，因此需承擔
更換受損零件與維修的費用。



3 集塵器損壞檢查：

集塵板之間需為平行狀態、離化
線不能斷裂。
若集塵板彎曲變形或離化線斷裂
，請聯繫服務人員。

消費者服務專線:04-24960707

簡易故障排除

博士韋爾

當貴用戶的空氣清淨機無法運轉或發生故障時，請先做以下簡單的檢查，以決定是否通知本公司派技術人員來為您服務。

狀況	可能原因	解決方法
無法啟動運轉	未通電	請確實開啟運轉，並確定是否有通電
清洗顯示	集塵器需清洗	請關閉電源，清洗集塵器或聯繫服務人員清洗
運轉出現稀少噼啪聲	集塵器正吸附較大顆粒灰塵	屬正常現象
運轉出現連續噼啪聲	放置場所濕度過高	請置於濕度合宜場所
	集塵器髒污	請清洗集塵器或聯繫服務人員
	集塵器潮濕未乾	請確認集塵器是否為乾燥
運轉時有異味	集塵器髒污	請清洗集塵器或聯繫服務人員
運轉時有雜音	有異物進入	請移除異物或聯繫服務人員
	零件未確實裝好	請確實安裝或聯繫服務人員
	集塵器髒污	請清洗集塵器或聯繫服務人員